


Пояснение к алгоритму поддержания влажности

Данные приведены согласно установленным значениям по умолчанию.

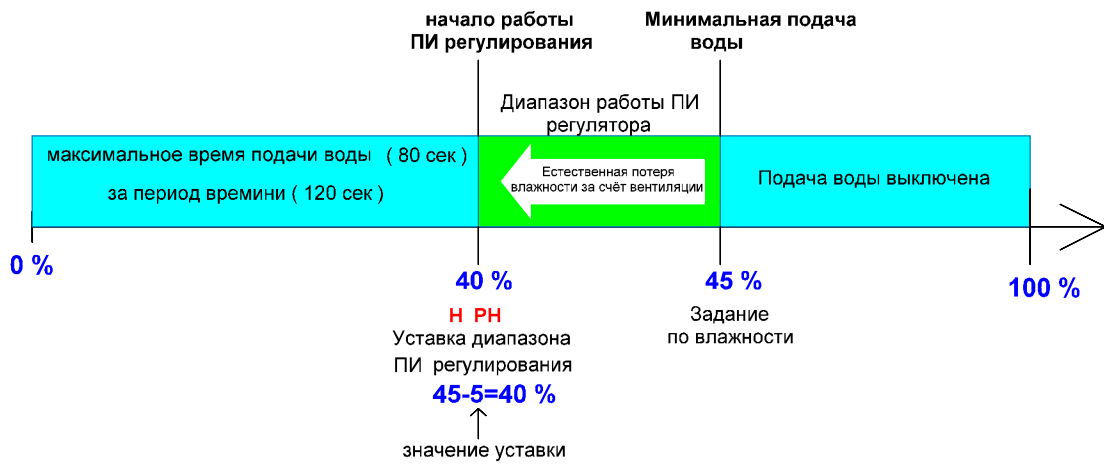

Значения по умолчанию:

- H RH 5%** - Диапазон работы ПИ регулирования
- t RH 80 сек.** - Максимальное время подачи воды за период
- P RH 120 сек.** - Период работы ПИ-регулятора канала влажности

Временные интервалы работы системы.

